

Nr. 13612 / 2025

**AVIZ DE AMPLASAMENT
(RACORDARE LA REȚEA DE ENERGIE ELECTRICĂ)**

Către,

**REȚELE ELECTRICE ROMANIA S.A.
Str. Mircea Voda, nr. 30, et.3, BUCUREȘTI**

Beneficiar: ELEKTRA POWER S.R.L.

Prin: FILIP ELENA

Ca urmare a cererii dvs. înregistrată cu nr. 13612 din 11.04.2025, cu privire la obținerea autorizației de construire pentru obiectivul: **“EXTINDERE REȚEA ELECTRICA IN VEDEREA RACORDARII LOCULUI DE PRODUCERE CENTRALA ELECTRICA EOLIANA CEE CERNAVODA”**, conform Certificatului de Urbanism nr. 4 din 04.02.2025, situat în Cernavoda, str. Gheorghe Doja, str. Independentei, Extravilan, nr. cadastrale 105872, 104697, 106049, 106053, 107592, 100488, 107490, 107480, 107481, 107479, 107475, 107473, 107474, 107458, 107465, 107482, 107263, 107264, 105081, 104990, 104997, 107242, 107676, 107198, 107057, 107056, 105011, 105026, 105021, nr. 1A/FN, LOT 2, jud. Constanța, vă comunicăm avizul cu următoarele condiționări:

Se vor respecta prevederile normativelor și legislației în vigoare cu privire la amplasarea lucrărilor de energie electrică proiectate față de conductele de apă existente în zonă.

În zonele de intersecție și de paralelism a lucrărilor de energie electrică proiectate cu conductele de apă, existente în zona studiată (conform planului anexat), săpătura se va executa manual. În zona de paralelism, cablurile electrice nu se vor amplasa deasupra conductelor de apă și de canalizare, pentru a permite intervenții.

Avarierea sau distrugerea parțială sau totală a unor părți din rețeaua de apă și/sau de canalizare provocată cu ocazia efectuării lucrărilor de construcții, va fi remediată prin grija persoanei fizice/juridice vinovată de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiiala sa, fără ca prin aceasta persoana fizică/juridică vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de furnizare apă și/sau de canalizare, precum și a cantităților de apă pierdute în urma producerii avariei.

Lucrările se vor executa imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei.

Pentru protecția conductelor de apă și de canalizare, se impun următoarele măsuri:

-cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor, executantul lucrării va solicita asistența tehnică din partea Centrului Zonal Vest;

-delegatul Centrului Zonal Vest cu ajutorul constructorului, vor picheta conductele de apă și se va stabili cu exactitate poziția acestora față de lucrările proiectate;

-după pichetare se va încheia proces verbal de luare la cunoștință și începere a lucrărilor;

-în caz de schimbare a traseului se impune solicitarea unui nou aviz;

-atragem atenția că deteriorarea instalațiilor de alimentare cu apă implică responsabilități materiale;

-săpătura se va executa manual pentru protejarea rețelelor hidroedilitare existente pe strada.

Vă restituim alăturat un exemplar din planul de situație cu traseele și caracteristicile rețelelor hidroedilitare existente în zonă.

Avizul este valabil pe perioada valabilității Certificatului de Urbanism.



**ȘEF BIROU AVIZE
ING. RACSI ADRIANA**

RAJA S.A. este operator de date cu caracter personal
Atenție: documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționate ca destinatar în cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau imiterea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică

13612/2025


STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTULUI		STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTULUI	
STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTULUI	STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTULUI	STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTULUI	STADIUL DE REALIZARE AL OBIECTULUI
1. Proiectare	2. Construcție	3. Montaj	4. Preluare
5. Preluare	6. Preluare	7. Preluare	8. Preluare
9. Preluare	10. Preluare	11. Preluare	12. Preluare
13. Preluare	14. Preluare	15. Preluare	16. Preluare
17. Preluare	18. Preluare	19. Preluare	20. Preluare
21. Preluare	22. Preluare	23. Preluare	24. Preluare
25. Preluare	26. Preluare	27. Preluare	28. Preluare
29. Preluare	30. Preluare	31. Preluare	32. Preluare
33. Preluare	34. Preluare	35. Preluare	36. Preluare
37. Preluare	38. Preluare	39. Preluare	40. Preluare
41. Preluare	42. Preluare	43. Preluare	44. Preluare
45. Preluare	46. Preluare	47. Preluare	48. Preluare
49. Preluare	50. Preluare	51. Preluare	52. Preluare
53. Preluare	54. Preluare	55. Preluare	56. Preluare
57. Preluare	58. Preluare	59. Preluare	60. Preluare
61. Preluare	62. Preluare	63. Preluare	64. Preluare
65. Preluare	66. Preluare	67. Preluare	68. Preluare
69. Preluare	70. Preluare	71. Preluare	72. Preluare
73. Preluare	74. Preluare	75. Preluare	76. Preluare
77. Preluare	78. Preluare	79. Preluare	80. Preluare
81. Preluare	82. Preluare	83. Preluare	84. Preluare
85. Preluare	86. Preluare	87. Preluare	88. Preluare
89. Preluare	90. Preluare	91. Preluare	92. Preluare
93. Preluare	94. Preluare	95. Preluare	96. Preluare
97. Preluare	98. Preluare	99. Preluare	100. Preluare

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C.

= Regel 375 =
 Die planm. Stoffl. nu
 exist. v. d. 375 in. schwach
 RAB 58.


SEF CR
APR 20 2008

Ing. Jaf. C.R.
Capoany Soledad



VIZAT RAJA aferent aviz nr.

13612/2025



SEFCR
Apobzen Jovan

Ing. tet CR
Cepocanu Bogdan

- Retele 220 -

Pe planul studiat nu exista
rele 220 in administratia RAJA SA

10RCA, Jovan

RETELE CANAL

Nu exista retea canal

Bucur Alina


STUDIUL DE CERCETARE
PROMISORIE DE INVESTIȚII
ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
nr. 4/2025

LEGENDA:


LES MI+PO proiectat

PROIECT	IN. PROIECT: RAJA	DATA: 12/2024	SCALA: 1:1000
	DESEN: 1/2024		
	PLAN DE SITUATIE		
EXTINDERE REȚEA ELECTRICALĂ ÎN VEDEAREA RACORDĂRII LOCULUI DE PRODUCERE CENTRALĂ ELECTRICALĂ EOLIANĂ (CEE) CERNĂVODĂ			
ADRESA:	Specificat:	Nume:	Sobolodina
DATE CONSTRUCȚIE: PROIECT, CANTITATE	Sel proiect:	Ing. D. P. P.	
GENEALOGIA:	Verificat:	Ing. G. G. G.	
ELABORAREA:	Proiectat:	Ing. G. G. G.	


13612/2025

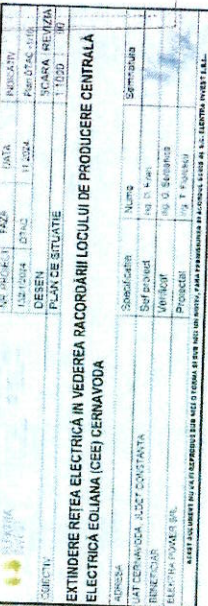

13612/2025

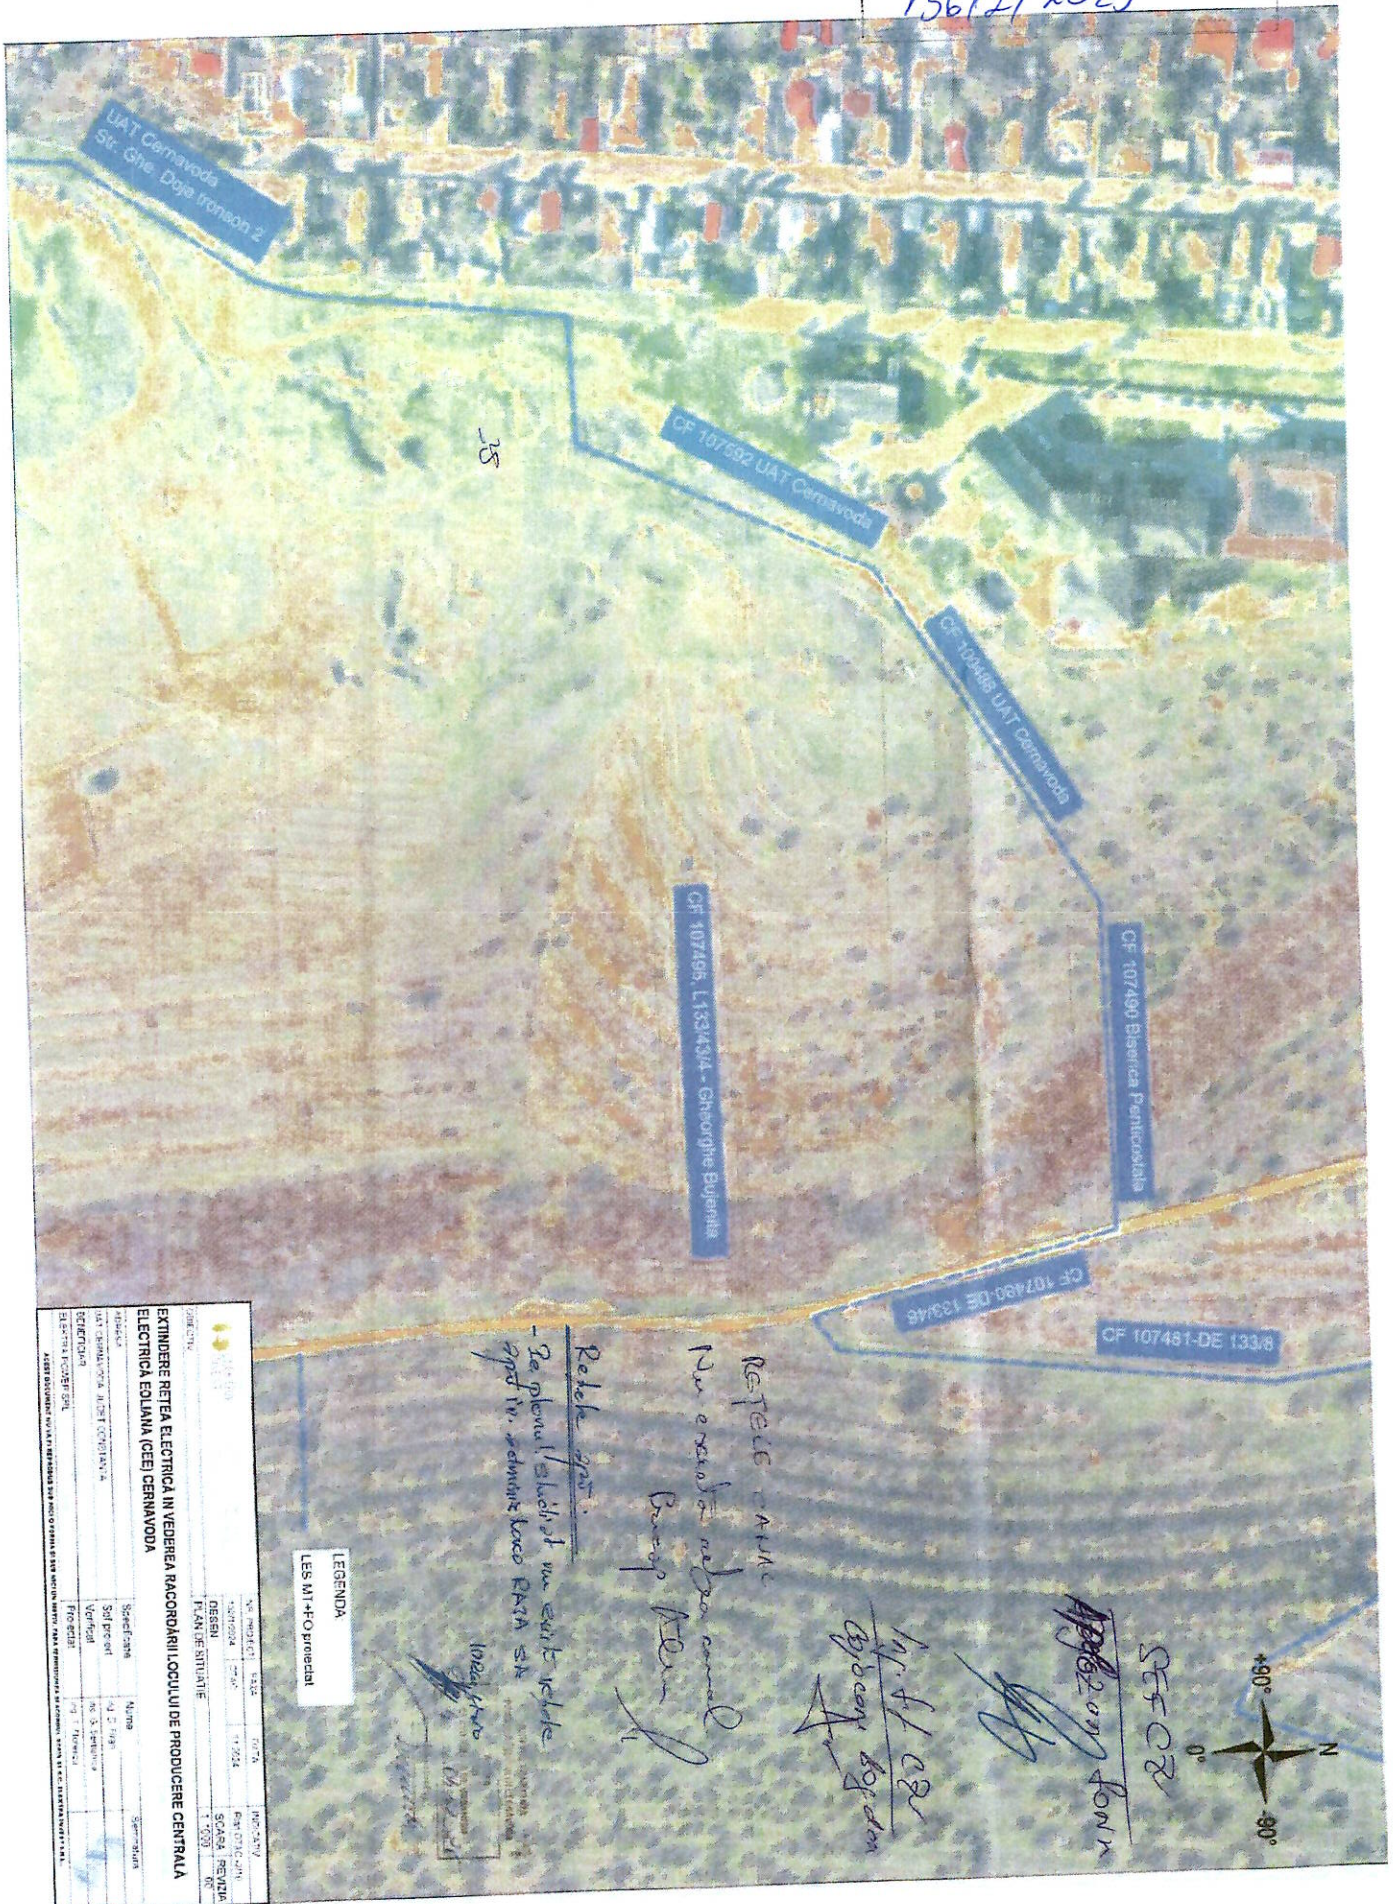

13612/2025

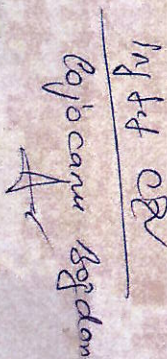

SET C
Apollon from

Pelete sps.
pe. planul. schizist nu exista
c/de sps in. Schizofrenia RATA. SA.

10RC Supply



RST & LG CANAL

Nu exista retea canal

Priscilla

[illegible]

Lucrari nr. AC nr. 38/12.12.2023


		Nr. proiect 032/2004	PAGI 0004	DMA 01/2004	PUBLIAȚIE Nr. 129, 433 BUCUREȘTI, REVISTA 1-2000 - GR.
SUBIECTIV EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN VEDEREA RACORDĂRII LOCULUI DE PRODUCERE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ (CEE) CERNĂVODA		PLAN DE SITUAȚIE			
ADRESA JUDEȚ CERNĂVODA, ZIURET CERNĂVOARA COMUNA PĂLĂ C. P. 620004, CERNĂVODA	Specificație Self project Verificat Proiectat	Număr Ing. 1-2000 Ing. 12-2000 Ing. 1-2000	Semnat 		

13612/2015



13612/2025

STF CR
Apollon farm

by J. A. O. R. 20,000,000 

LEGENDA
LES MT+FO project

ELECTRICA EOLIANA (CEE) CERNAVODA

[illegible]

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

Relebe sp²
De planul. studiat nu este
celt opt m. adunat PAID SA.
RETECE CANAL
In cursul noilor canal.
Piercep Alun
100000 Litri

[Faint, illegible handwritten notes]



VIZAT RAJA aferent aviz nr.

136/2/2025

NO. REGISTRU	DATA	DATA	INDICAT
136/2/2025	11.02.2025	11.02.2025	11.02.2025
DIENSI	STAC	SCARA	REZOLUTIA
PLAN DE SITUATIE	1:1000	1:1000	1:1000
EXTINDERE REȚEA ELECTRICA IN VEDEREA RACORDARII LOCULUI DE PRODUCERE CENTRALA ELECTRICA ECLIANA (CEE) CERNAVODA			
PROIECTANT	PROIECTANT	PROIECTANT	PROIECTANT
VERIFICATOR	VERIFICATOR	VERIFICATOR	VERIFICATOR
APROBATOR	APROBATOR	APROBATOR	APROBATOR

LEGENDA
LES MT-FQ proiectat

REȚEA CANAL
Nu este necesar canal
Bucur Arlin

Rețele EPS
De planul studiat nu este
rețele EPS în administratia RAJA SA

12.02.2025

CF 107474-DE 1331771

CF 107473-DE 1331112

CF 107475-DE 13317

CF 107479-DE 13316

E 13318



SEF CR
Apokzen Borin

13.15.2025
Cyprian Bogdan

VIZAT RAJA aferent aviz nr.

13612/2025

